


認 定 書

国住指第 3709 号
平成 31 年 3 月 15 日

株式会社 アイ・テック
代表取締役社長 大畑 大輔 様

国土交通大臣 石井 啓一



下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 25 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法第 2 条第七号並びに同法施行令第 107 条第一号及び第二号（床：2 時間（第一号）、1 時間（第二号））の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
FP120FL-0185
2. 認定をした構造方法等の名称
普通コンクリート・デッキプレート造床（合成スラブ）
3. 認定をした構造方法等の内容
別添の通り

（注意）この認定書は、大切に保存しておいてください。

(別添)

1. 構造名

普通コンクリート・デッキプレート造床 (合成スラブ)

2. 寸法及び形状等

(寸法単位: mm)

項 目	仕様
床 厚	165 以上
荷重と支持間隔の 関係	・ 支持間隔 2500 以下の場合 自重を含めた全荷重 24.82 kN/m^2 以下 ・ 支持間隔 2500～3200 の場合 自重を含めた全荷重 (w) × 支持間隔 (L) の 2 乗 = 155.1 kN 以下
支 持	単純支持、連続支持

3. 材料構成

1) 主構成材料

(寸法単位: mm)

項 目	仕様
① デッキプレート	・ 規 格 JIS G 3352 (デッキプレート) ・ 山 高 さ $75_{\pm 1.5}$ ・ 形状寸法 別添-7 参照 ・ 厚 さ $1.2_{+0.1, -0.06}$, $1.6_{+0.1, -0.08}$ ・ 働 き 幅 $300_{+8, -2}$, $600_{+8, -2}$ ・ 種 類 (1)～(5)のうち、いずれか一仕様とする (1)SDP1T (2)SDP1TG (3)SDP2 (4)SDP2G (5)SDP3
② コンクリート	・ 種 類 普通コンクリート ・ 呼 び 強 度 21～45 ・ 厚 さ デッキプレート山上から 90 以上
③ 耐火補強筋	鉄筋 (異形鉄筋) ・ 規 格 JIS G 3112 又は JIS G 3117 ・ 種 類 SD295A, SD295B, SD345, SD390, SD490, SDR295, SDR345 ・ 断 面 寸 法 D13 以上 ・ 間 隔 300 (デッキプレート溝部中央) ・ かぶり厚さ デッキプレート溝部底面から 40

(寸法単位：mm)


項 目	仕 様
4 ひび割れ拡大 防止用鉄筋	(1)、(2)のうち、いずれか一仕様とする (1)溶接金網 ・規 格 JIS G 3551 ・種 類 (イ)～(ニ)のうち、いずれか一仕様とする (イ)WFP (ロ)WFC (ハ)WFR (ニ)WFI ・線 径 $\phi 6$ 以上 ・間 隔 100×100 以下 ・かぶり厚さ 床上面から 30 (2)鉄筋(異形鉄筋) ・規 格 JIS G 3112 又は JIS G 3117 ・断 面 寸 法 D10 以上 ・間 隔 200×200 以下 ・かぶり厚さ 床上面から 30

2)副構成材料

(寸法単位：mm)


項 目	仕様
①スパーサー	[1]耐火補強筋用 (1)、(2)のうち、いずれか一仕様とする (1)鉄線 ・線 径 規定のかぶり厚さが確保でき、施工時に変形等しない線径以上 ・間 隔 1000 以下 (2)セメントブロック ・寸 法 規定のかぶり厚さが確保できる断面寸法以上 ・間 隔 1000 以下 [2]ひび割れ拡大防止用鉄筋用 (1)、(2)のうち、いずれか一仕様とする (1)鉄線 ・線 径 規定のかぶり厚さが確保でき、施工時に変形等しない線径以上 ・間 隔 1000 以下 (2)セメントブロック ・寸 法 規定のかぶり厚さが確保できる断面寸法以上 ・間 隔 1000 以下
②はりと床版の 接合方法	頭付きスタッド ・規 格 JIS B 1198 ・寸 法 $\phi 16$ 以上$\times$L100 以上 ・間 隔 300 以下
③はりとデッキブ レートの接合方 法	(1)、(2)のうち、いずれか一仕様とする (1)アークスポット溶接 (2)すみ肉溶接

4. 構造説明図

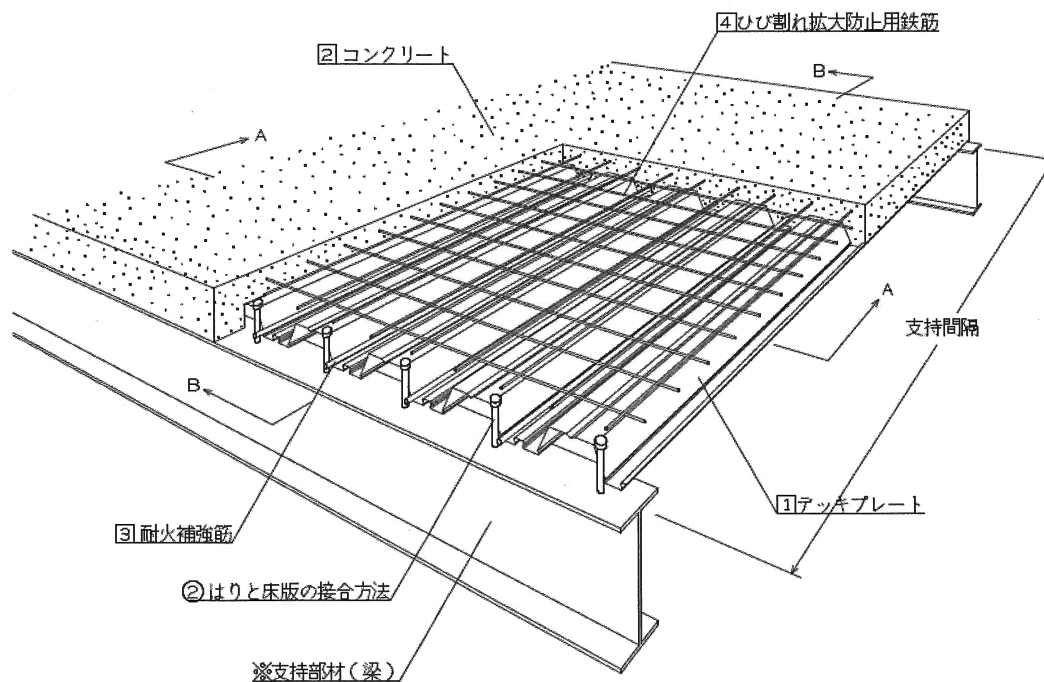

※支持部材(梁)には、必要に応じ耐火被覆を施す。

透視図：単純支持（デッキプレートが隣接スパンに跨らない場合）

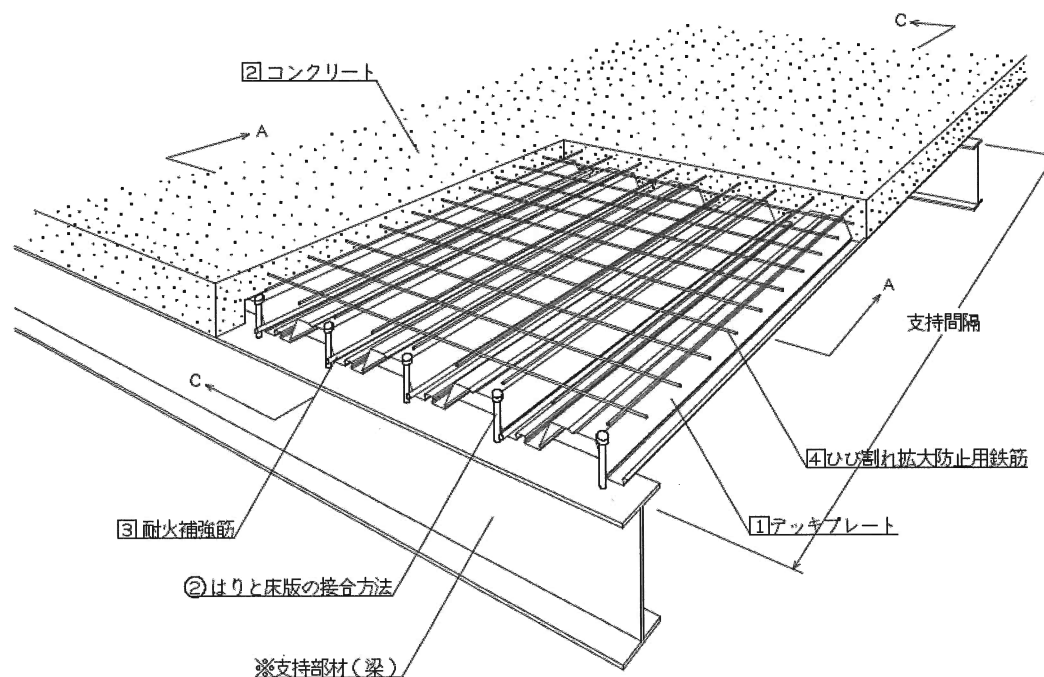

※支持部材(梁)には、必要に応じ耐火被覆を施す。


透視図：連続支持（デッキプレートが隣接スパンに跨る場合）

図1 構造説明図(1)

注) 寸法および材料構成は2および3のとおり

※本評価内容に含まない

(寸法単位：mm)

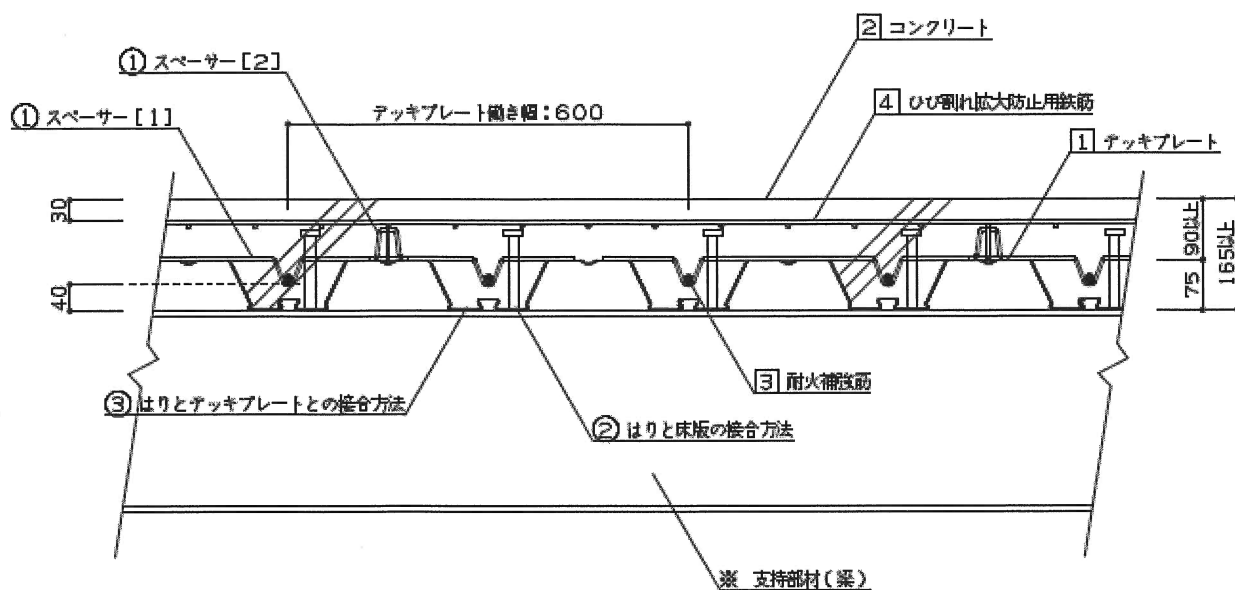


A-A 断面図

図2 構造説明図(2)


注) 寸法および材料構成は2および3のとおり

※本評価内容に含まない

(寸法単位：mm)

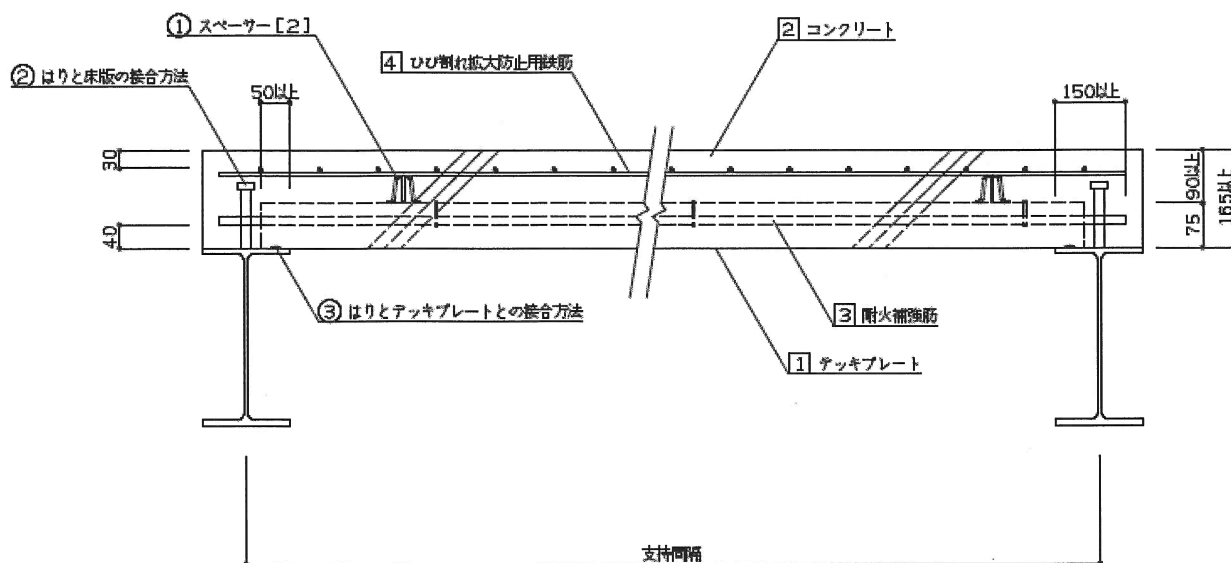

B-B 断面図 (単純支持)

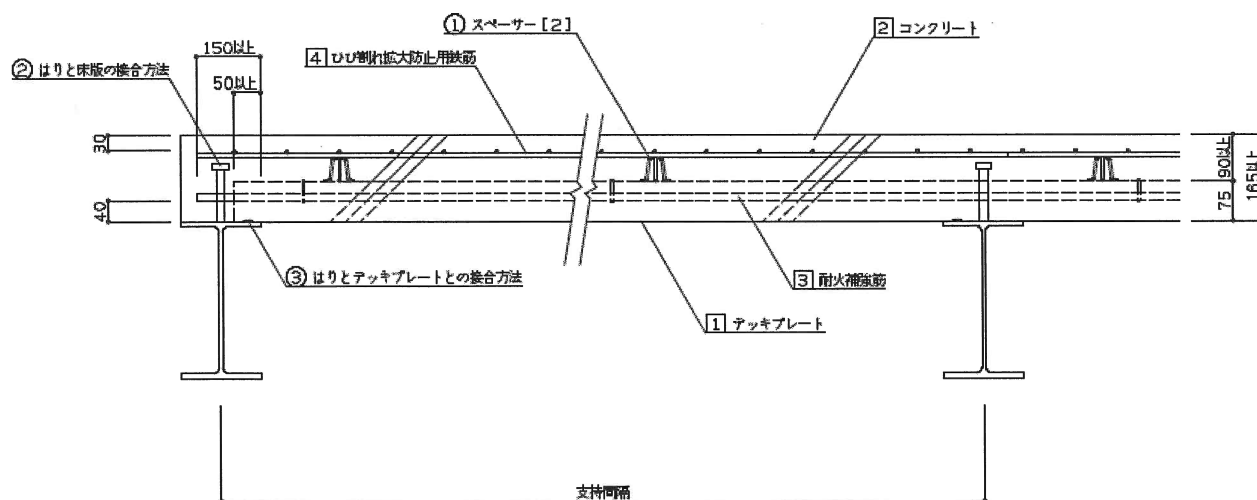


C-C 断面図 (連続支持)

図3 構造説明図 (3)

注) 寸法および材料構成は2および3のとおり

※本評価内容に含まない

(寸法単位：mm)

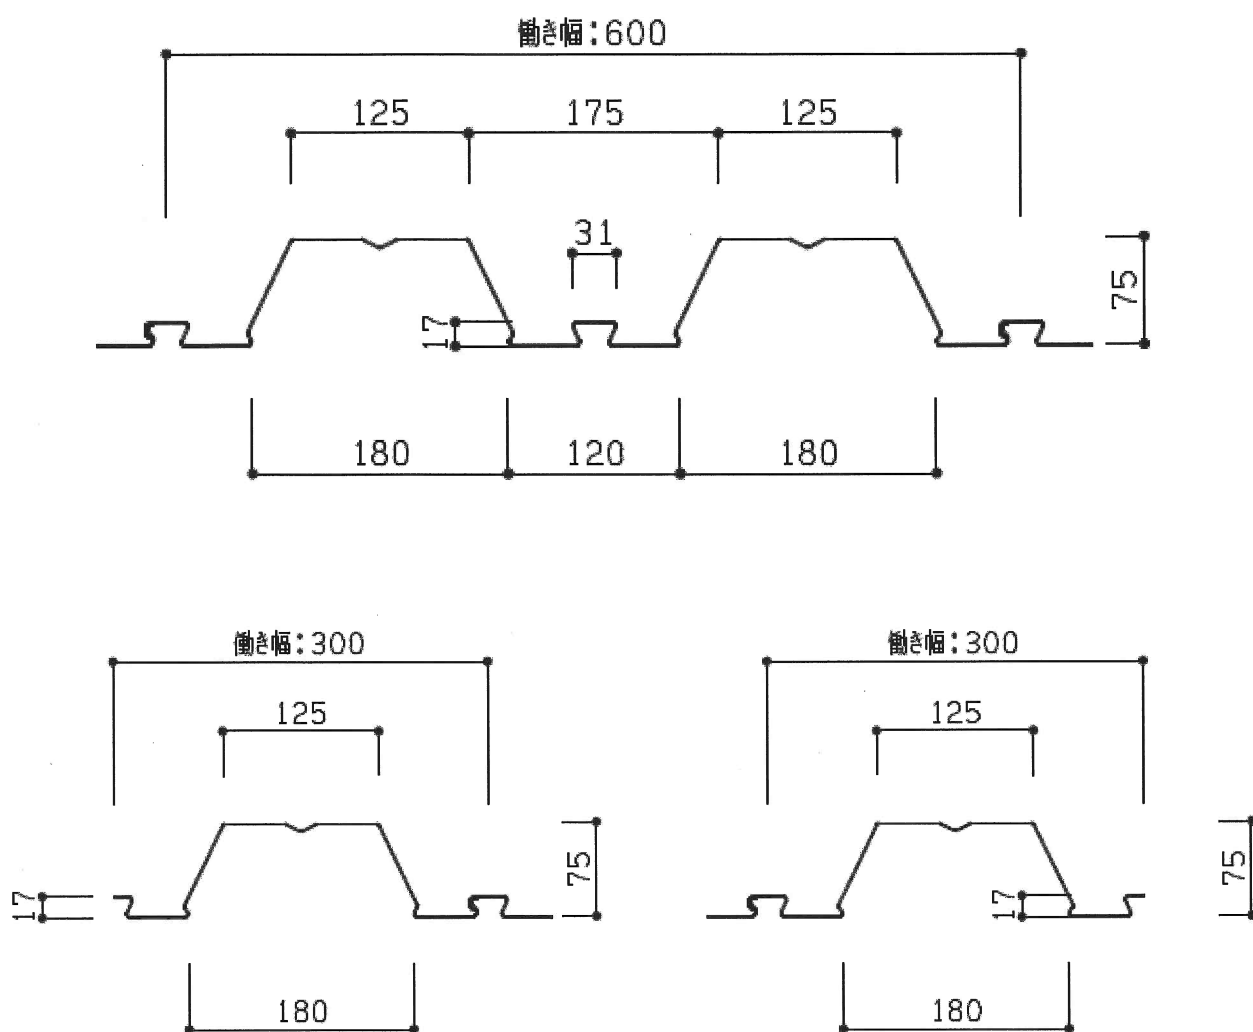

デッキプレート断面図

図 4 構造説明図 (4)

注) 寸法および材料構成は 2 および 3 のとおり

5. 施工方法等

<施工図>

4. 構造説明図と同じ

<施工手順>

1) デッキプレートの敷込み

デッキプレートを墨出し線に合わせて支持部材(梁)に配置し、デッキプレートを支持部材(梁)に溶接等(各溝に一箇所)で仮止めする。

2) 合成スラブと梁との接合

合成スラブ(床)と支持部材(梁)とは、頭付きスタッドで結合する。

頭付きスタッドの施工前に、デッキプレートと支持部材(梁)をすみ肉溶接あるいはアークスポット溶接で接合する。接合方法は、平成14年国土交通省告示第326号の規定及び「鉄骨工事技術指針・工事現場施工編」(日本建築学会)もしくは「各種合成構造設計指針・同解説」(日本建築学会)によるものとする。

3) 鉄筋(耐火補強筋)の設置

スペーサー等を用いて梁上から40mmの位置に耐火補強筋(D13以上)を各溝に設置する。スペーサーの材料は、変形等しない線径以上の鉄線またはセメントモルタルブロックを用い、間隔は1.0m以下とする。配筋の詳細は「JASS5 鉄筋コンクリート工事」(日本建築学会)に準じるものとする。但し、構造評定や性能証明を取得した工法等による場合はそれらの仕様による。

4) 鉄筋(ひび割れ拡大防止用鉄筋)の設置

コンクリートのひび割れ拡大防止の為、溶接金網または異形鉄筋を設置する。スラブ上面から30mmのかぶり厚さを確保できるように、スペーサー等を使用して設置する。スペーサーの材料は、変形等しない線径以上の鉄線またはセメントモルタルブロックを用い、間隔は1.0m以下とする。

配筋の詳細は「JASS5 鉄筋コンクリート工事」(日本建築学会)に準じるものとする。但し、構造評定や性能証明を取得した工法等による場合はそれらの仕様による。

5) コンクリート打設

鉄筋(ひび割れ拡大防止用鉄筋)が移動しないよう注意しながらコンクリートを不陸なく打設する。

コンクリートの施工については、「建築工事標準仕様書 JASS5 鉄筋コンクリート工事」(日本建築学会)に準拠する。

6) 仕上げ

コンクリートの表面を金ゴテ等を用いて仕上げを施す。

7) 養生

施工後の養生は、「建築工事標準仕様書 JASS5 鉄筋コンクリート工事」(日本建築学会)に準拠する。

アイ・テック Sデッキ：2時間耐火仕様 (高荷重耐火補強筋)

認定番号:FP120FL-0185


S75-12,16 SDP1T,SDP1TG,SDP2,SDP2G

普通コンクリート(呼び強度=21~45N/mm²)

溶接金網: φ 6-100*100

固定方法:頭付スタッド

耐火補強筋:D13(各溝)

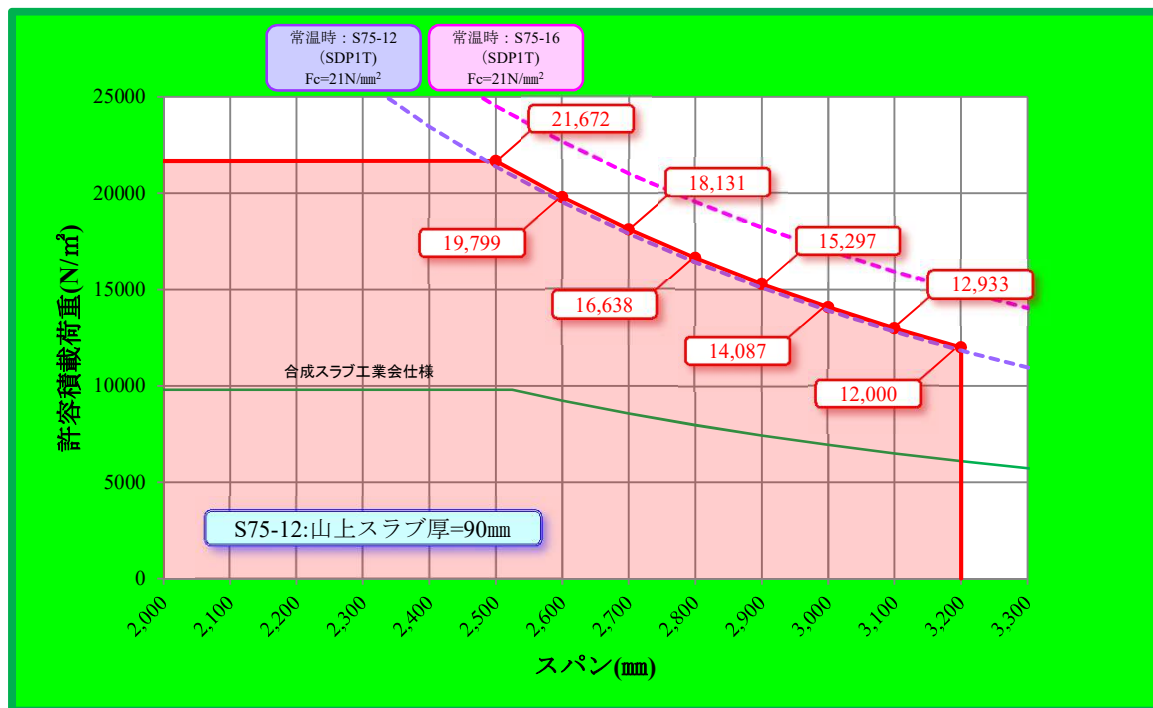

許容積載荷重表 (上段:耐火時, 下段:常温時)							
デッキ種類		S75-12			S75-16		
山上スラブ厚 (mm)		90	95	100	90	95	100
認定自重 (DL)		3,150	3,270	3,390	3,190	3,310	3,430
スパン L (mm)	2,500	21,672	21,552	21,432	21,632	21,512	21,392
		21,410	22,495	23,600	24,525	25,925	27,425
	2,600	19,799	19,679	19,559	19,759	19,639	19,519
		19,560	20,555	21,570	22,675	23,970	25,355
	2,700	18,131	18,011	17,891	18,091	17,971	17,851
		17,915	18,830	19,760	21,025	22,225	23,515
	2,800	16,638	16,518	16,398	16,598	16,478	16,358
		16,440	17,280	18,140	19,550	20,065	21,865
	2,900	15,297	15,177	15,057	15,257	15,137	15,017
		15,115	15,895	16,685	28,225	19,265	20,380
	3,000	14,087	13,967	13,847	14,047	13,927	13,807
		13,920	14,640	15,370	17,030	18,005	19,045
	3,100	12,993	12,873	12,753	12,953	12,833	12,713
		12,840	13,505	14,185	15,950	16,860	17,835
	3,200	12,000	11,880	11,760	11,960	11,840	11,720
		11,860	12,475	13,105	14,965	15,825	16,740

※耐火仕様許容積載荷重 = $15,150 \times (3.2/L)^2 - DL$

(単位: N/m²)

※常温時許容積載荷重の算定条件: SDP1T, Fc=21N/mm²

※呼び強度=設計基準強度 (Fc) + 構造体強度補正値